

LEGENDA

- ✕

wypust oświetleniowy, sufitowy
- ✕

wypust oświetleniowy, ścienny
- ⌏

gniazdo wtykowe, podtynkowe z bolcem ochronnym 10/16A, 250V (pojedyncze lub podwójne)
- ⌏H

gniazdo wtykowe, podtynkowe hermetyczne z bolcem ochronnym 10/16A, 250V (pojedyncze lub podwójne)
- ♂

wyłącznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V
- ♂


wyłącznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A, 250V
- ♂

wyłącznik świecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V
- ✕

lampa zewnętrzna z czujnikiem ruchu
- TR

tablica rozdzielcza
- ⌏

gniazdo KOMPUTEROWE

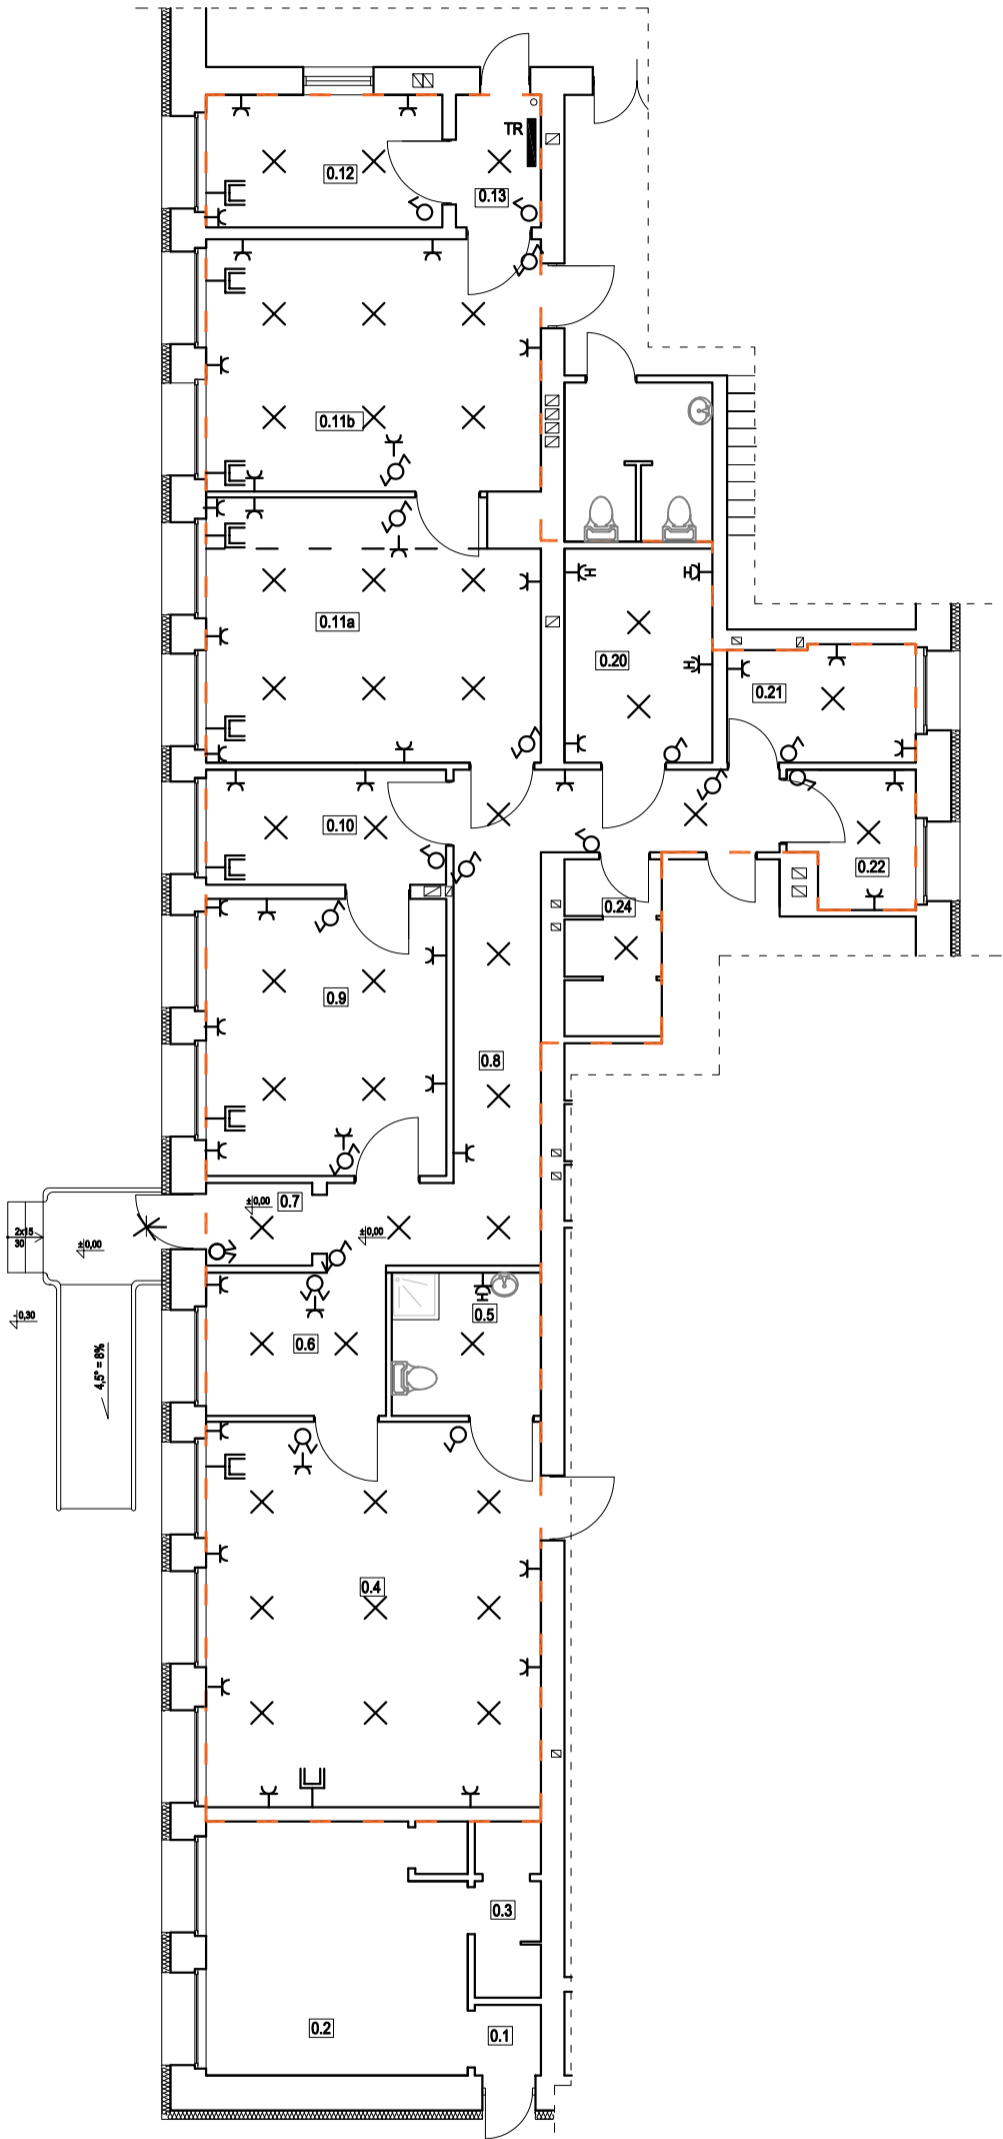

Obszar objęty opracowaniem

PARTER

Zestawienie powierzchni		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
0.1	Wiatrołap	1,34
0.2	Kotłownia	18,99
0.3	WC	3,29
0.4	Klasopracownia/ przedszkole	37,15
0.5	Łazienka	6,09
0.6	Szatkia	7,41
0.7	Przedsionek	2,52
0.8	Korytarz	21,14
0.9	Sala korekcyjna	19,16
0.10	Gabinet zajęć indywid.	7,93
0.11a	Klasopracownia	24,77
0.11b	Klasopracownia	24,31
0.12	Gabinet zajęć indywid.	9,02
0.13	Korytarz	3,24
0.20	Wydawka/ pom. socjalne	9,11
0.21	Pokój nauczycielski	6,27
0.22	Szatkia	4,69
0.24	WC	4,92

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SIEĆ ZASILAJĄCA TN-C
INSTALACJE WEWNĘTRZNE TN-S

RYСУNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z ODPowiedNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, A ZWŁASZCZA KONSTRUKCJĄ, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURĄ
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

ARCHIFORMA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANETA KORNAK-WŁODEK Bieszczadzka 13, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 501 294 266, pracownia.archiforma@wp.pl		
branża:PROJEKT BUDOWLANY		
Inwestor:	Opracowała:	Projektował:
Powiat Drawski pl. E. Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pom.	mgr inż. Aneta Kornak-Włodek	
Nazwa i adres obiektu:	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do użytku przez osoby niepełnosprawne dz. nr 133/ 4 ob. 012, ul. Złocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pom.	Data: Kwiecień 2019
Tytuł rysunku:	Rzut parteru - inst. elektryczna	Skala: 1:100
		Nr rys: E-01