



## Rozdzielnica DC

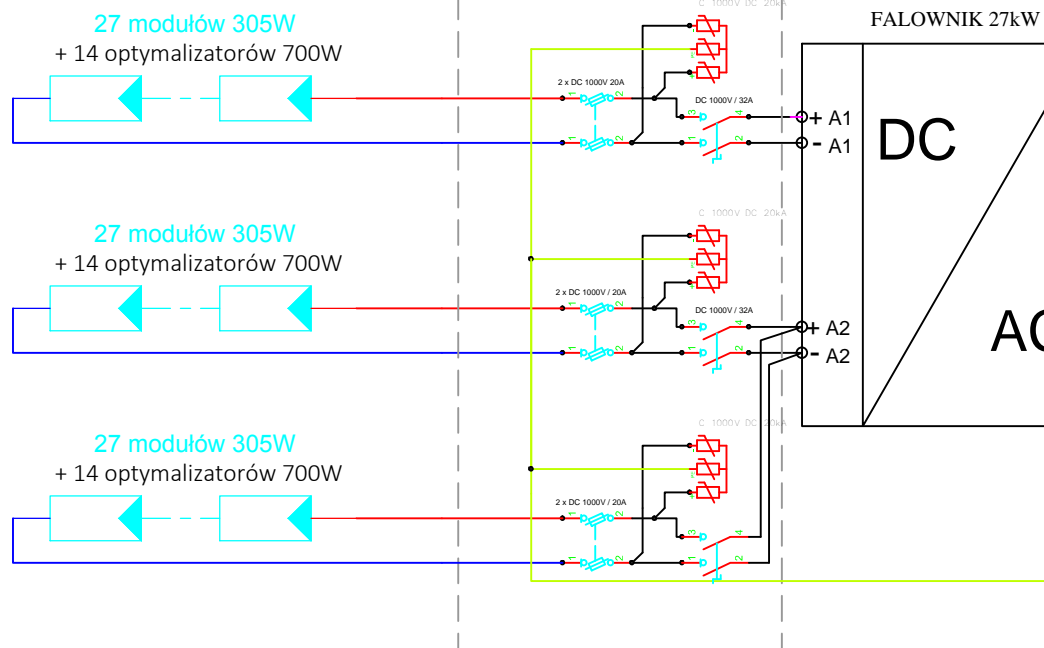


Łączenie paneli fotowoltaicznych z optymalizatorami P-600


### UWAGA:

. Poziom prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej DC powinien spełniać warunek  $1,4 \times I_{sc} < I_n < 2,4 \times I_{sc}$

## Rozdzielnica RF AC

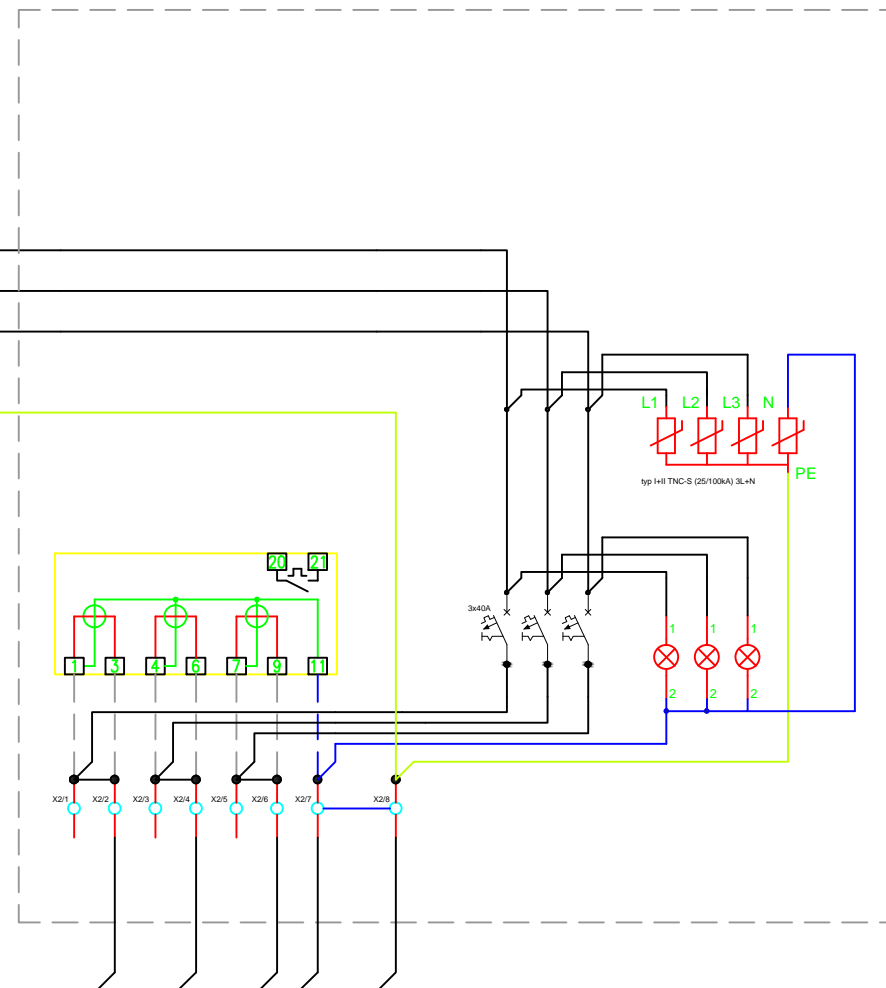

YKxS 4 x 16mm<sup>2</sup>



ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA W OBIEKCIE

PROJEKTANT:  
Zbigniew Rafalski  
71-823 Szczecin ul. Tęczowa 6  
Nr upraw. 572/Sz/94

OPRACOWAŁ:  
Ryszard Szafranski  
72-100 Goleniów  
al. Wojska Polskiego 26

INWESTOR:  
Powiat Drawski  
Plac Elizy Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie

STADIUM:  
1 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

PROJEKT:  
INSTALACJA ELEKTROWNI  
FOTOWOLTAICZNEJ  
P C K Z i U w CZAPLINKU

NUMER RYSUNKU: 2  
DATA: 1  
Kwiecień 2018