


TERMODERNAIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
INTERNAT, ZSZ CPK W DRAWSKU POMORSKIM
UL. WARMIŃSKA 2, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE



RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA C.O. I C.W.U.

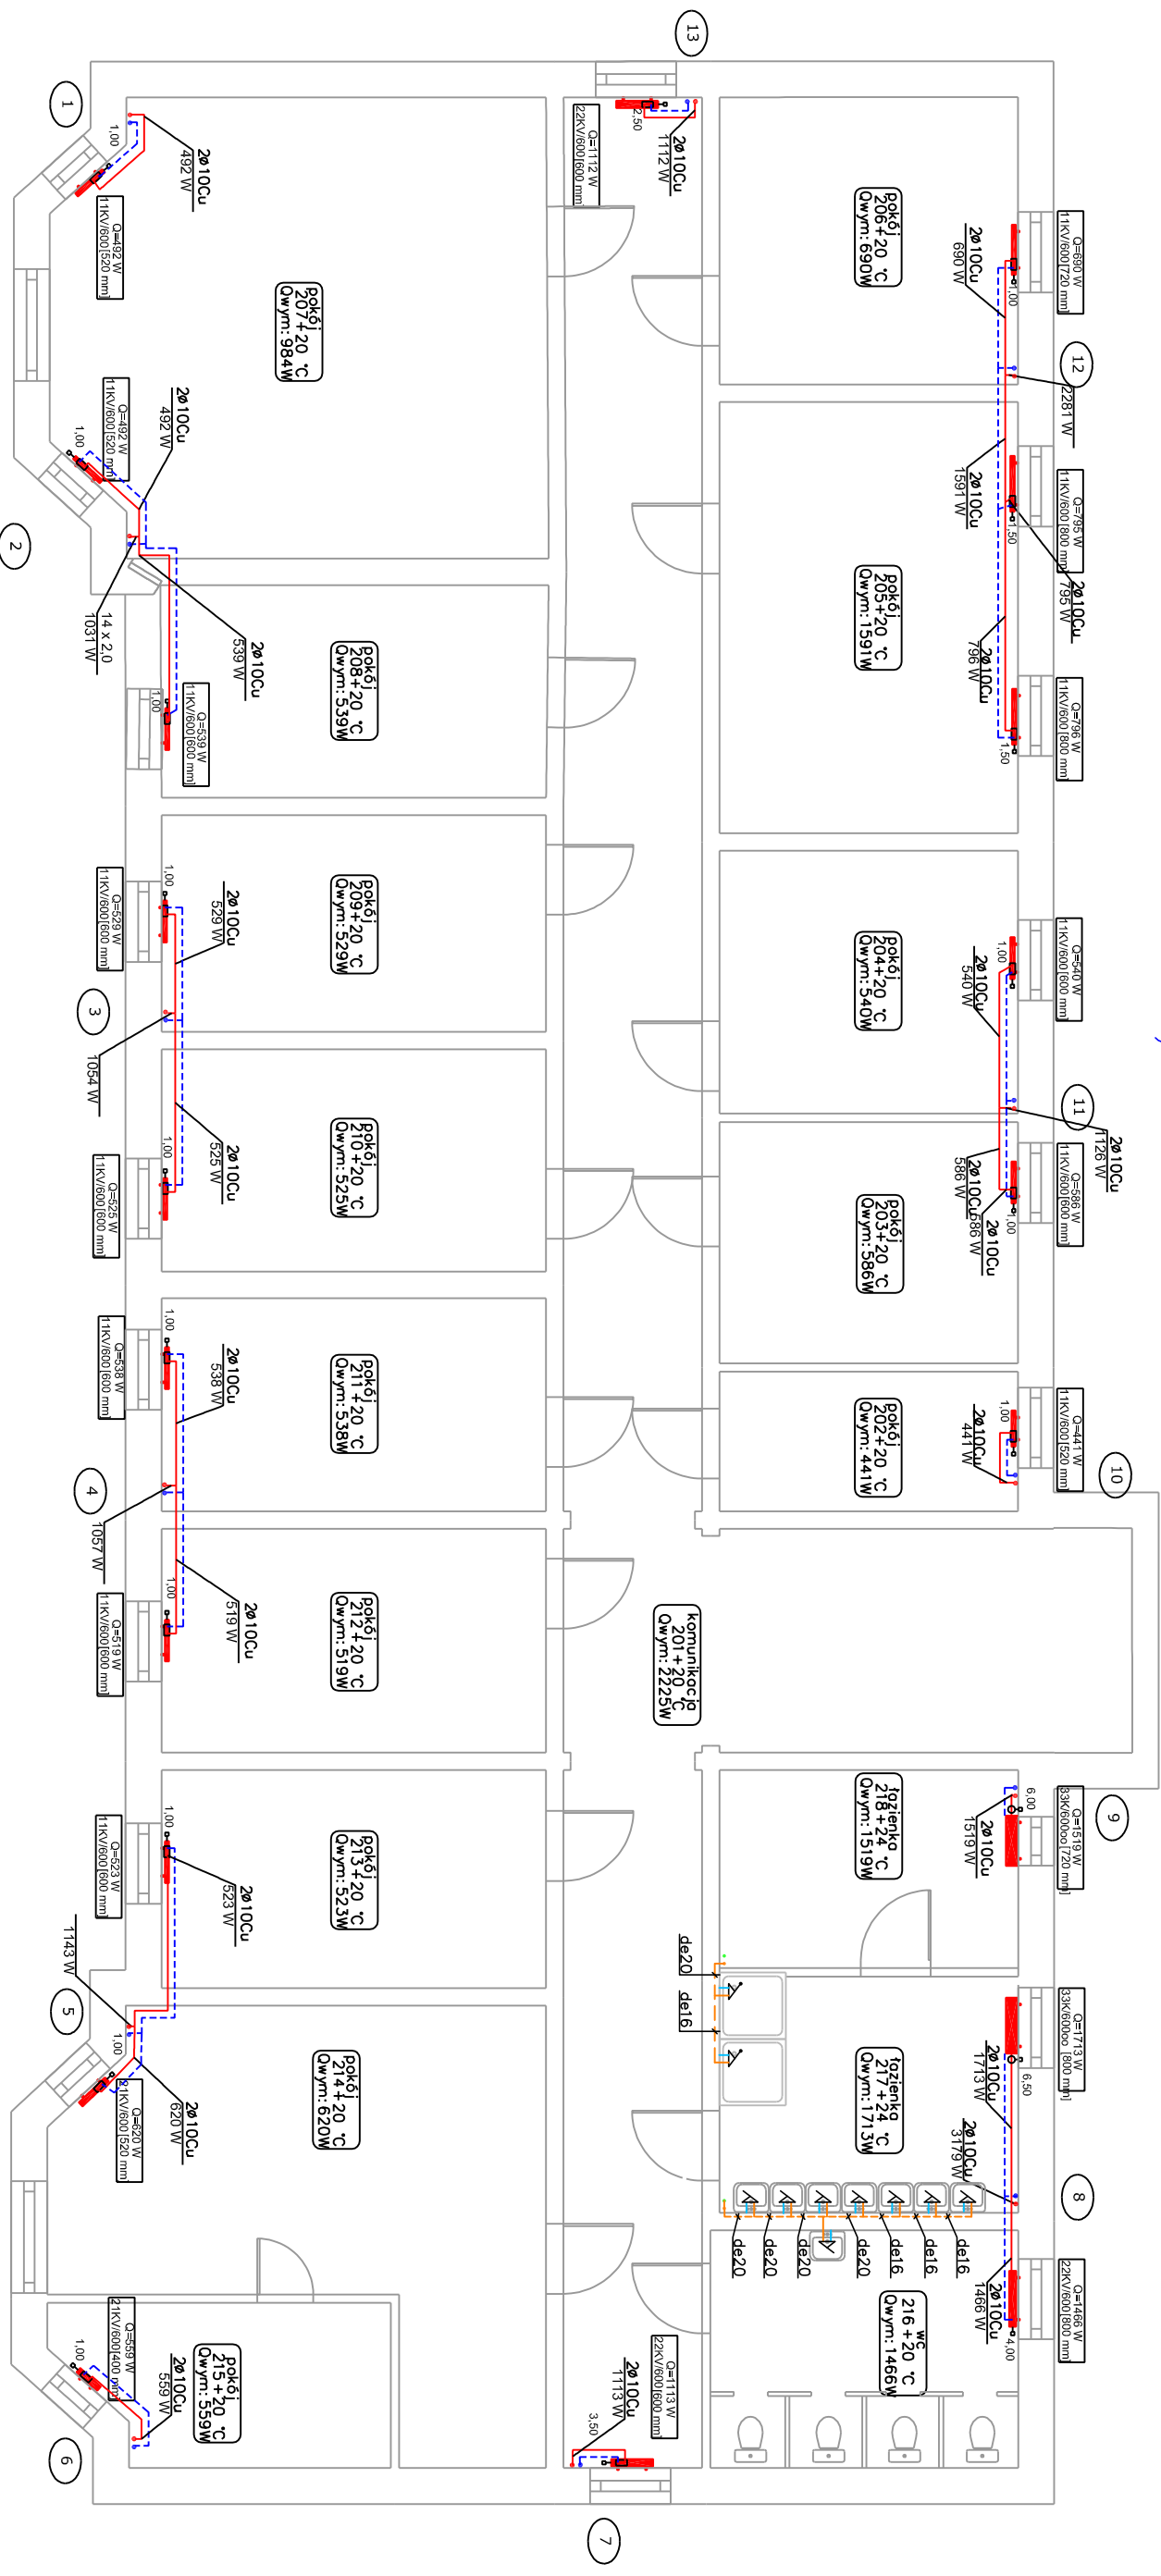

LEGENDA:

Przewód ciepłej wody

Przewód cyrkulacji

Projektowane przewody c.o.

Przewody c.w.u. zaprojektowano z rur PP-R i opisano średnicami zewnętrznymi de

Przewody c.o. zaprojektowano z rur miedzianych i opisano je średnicami zewnętrznymi \varnothing

TEMAT: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZSZ CPK W DRAWSKU POMORSKIM			BRANŻA INSTALACJE SAMOITARNE
PROJEKT: WYMIAŃY INSTALACJI C.O. W INTERENACIE ZSZ CPK W DRAWSKU POMORSKIM, UL. SEMINARIJNA 2, DZIAŁKA NR 82			FAZA PROJ. BUD-WYK
RYSUNEK: RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA C.O. I C.W.U.			SKALA 1:100
	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA STYCZEŃ 2009r
PROJEKTANT:	mgr inż. Lidia Żylińska–Mrozowicz	4abc 7342/24/91	NR._RYS. 4
SPRAWDZIC:	mgr inż. Marion Szoldo	4abc 7210/10/90	