


CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANIE
CENTRALNE OGRZEWANIE POWROT

UWAGA:
REGULACJA POPRZECZNYCH NASTAW NA ZMIENIACH TEMPERATURNYCH.
Należy dobrać zapotrzebowanie ciepła z bilansu dla danego pomieszczenia
i ustawić pierścieni nastawy zaworu termostatycznego na wielkość wg tabeli:

Temperatura	Nr
Do 400	1
400-600	2
600-800	3
800-1000	4
1000-1400	5
1400-1700	6
1700-2200	7
2200-2600	N



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA			
Nr.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia (m²)
1.1	Kl. schodowa	terakota	12,5 m²
1.2	Pokój	deska podł.	12,1 m²
1.3	Sanitariat	terakota	4,8 m²
1.4	Pokój	deska podł.	19,3 m²
1.5	Korytarz	terakota	8,1 m²
1.6	Pokój	deska podł.	14,9 m²
1.7	Pokój	deska podł.	16,0 m²
1.8	Pokój	deska podł.	19,9 m²
1.9	Pokój	deska podł.	10,2 m²
1.10	Sanitariat	terakota	5,3 m²
1.11	Pokój	deska podł.	19,9 m²
1.12	Czyłelnia	deska podł.	31,3 m²
1.13	Pokój	deska podł.	19,9 m²
1.14	Sanitariat	terakota	4,8 m²
1.15	Pokój	deska podł.	10,8 m²
1.16	Korytarz	terakota	8,1 m²
1.17	Przedpokój	deska podł.	5,8 m²
1.18	Swietlica	deska podł.	74,2 m²
1.19	Magazyn	deska podł.	6,4 m²
1.20	Czyłelnia	deska podł.	31,3 m²
1.21	Pokój	deska podł.	19,9 m²
1.22	Pokój	deska podł.	12,7 m²
1.23	Pokój	deska podł.	27,0 m²
1.24	Pokój	deska podł.	16,0 m²
1.25	Pokój	deska podł.	14,9 m²
1.26	Pokój	deska podł.	19,3 m²
1.27	Sanitariat	terakota	5,7 m²
1.28	Pokój	deska podł.	11,2 m²
1.29	Korytarz	terakota	8,1 m²
1.30	Kl. schodowa	terakota	6,1 m²
1.31	Pokój	deska podł.	10,5 m²
1.32	Sanitariat	terakota	5,7 m²
1.33	Pokój	deska podł.	19,3 m²
1.34	Korytarz	terakota	8,1 m²
Ogółem			520,1 m²

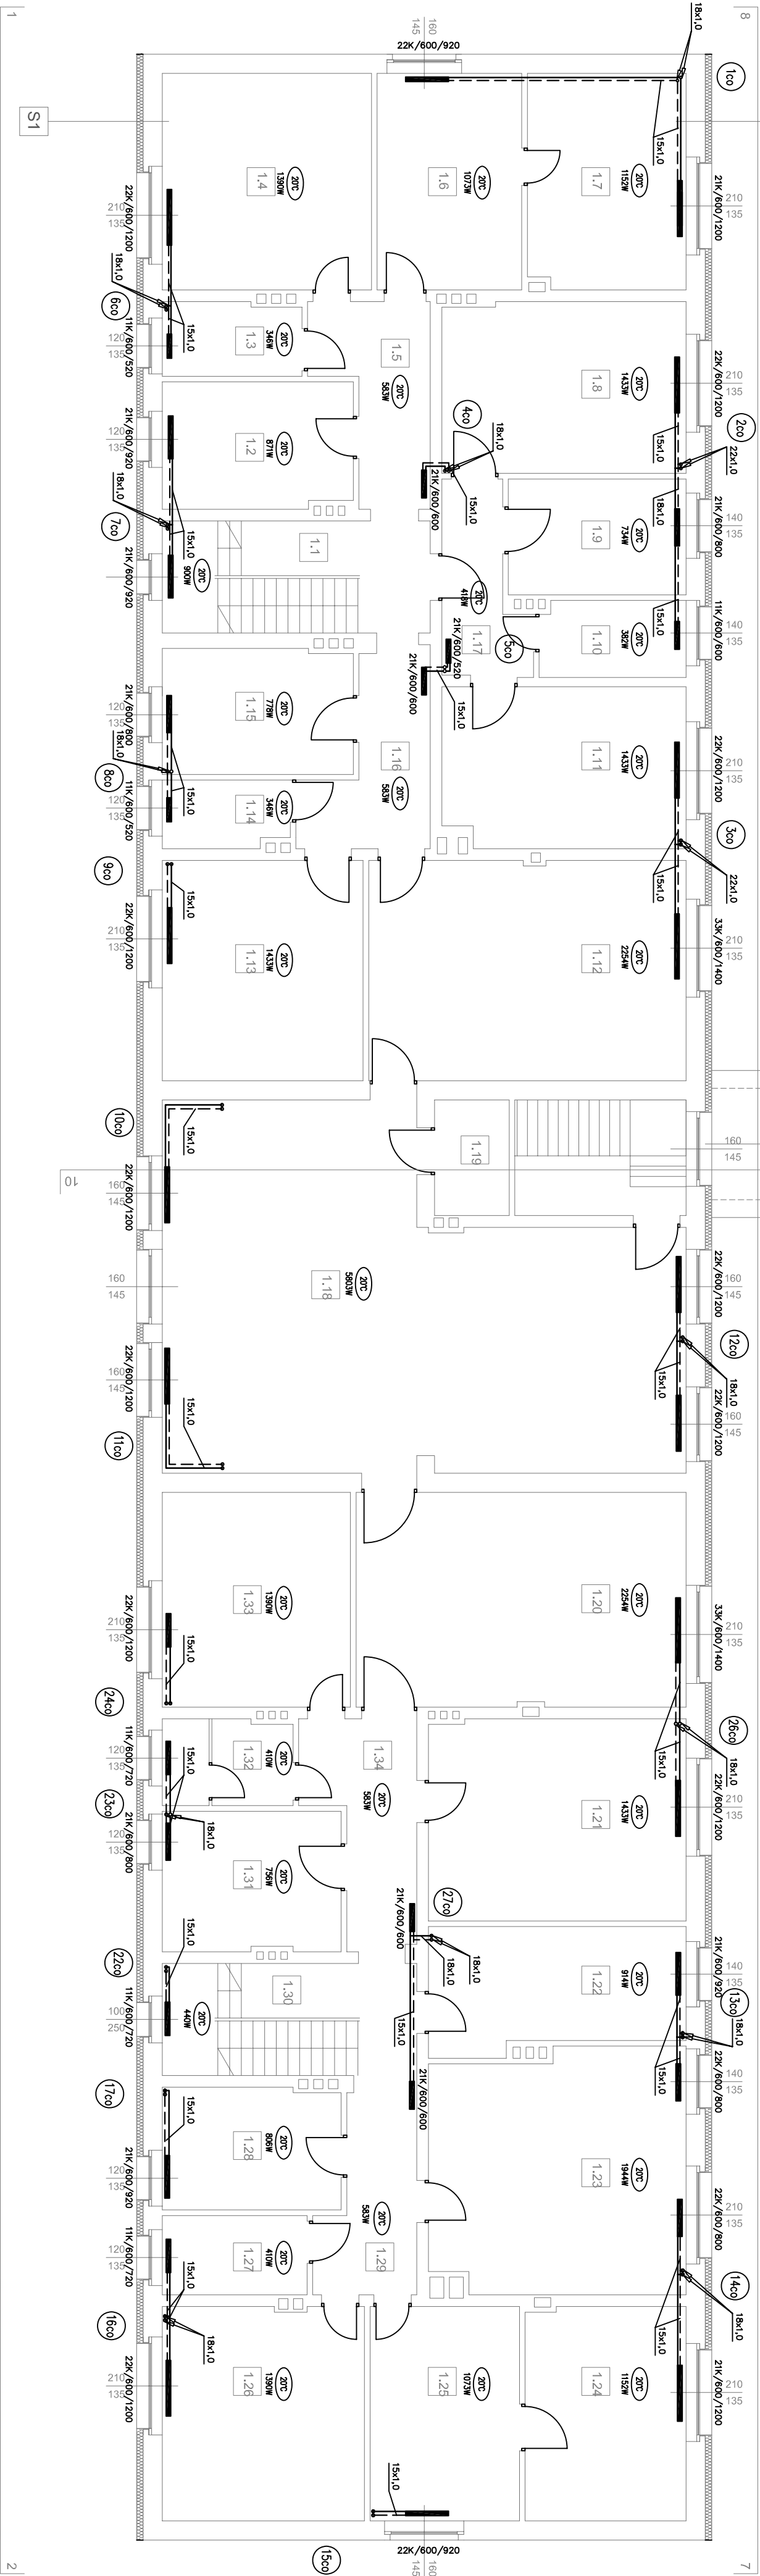

Obiekt / Temat:			
TENCJONERZALNA BUDOWA			
ZESPÓŁ SZKŁY ENERGOEKLIMATYKI			
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE			
78-500 Działko Pomorskie, pl. E. Dąbrowskiej 3			
Faza: PROJEKT BUDOWANY			
BRANŻA: SANITARNIA			
Poj.	Prz. ił. ANEŻI. OROJISKI	Nr. w/ / Nr. b/ w/	Podpis
Spis:	Prz. ił. KOSZCISZ. OROJISKI	16/5/75	
Opis:	Prz. ił. KAWIATYNA. KOSZCISZ	16/5/75/202	
Tytuł rys.:			
RZUT PIĘTRA			
INSTALACJA C.O.			
Data:	Skala:	Nr. rys.:	
12.2008	1:100	3	