


\_\_\_\_\_ CENTRALNE OGRZEWANIE ZASILANIE  
----- CENTRALNE OGRZEWANIE POWRÓT

REGULACJA POPRZECZ NASTAWY WSTĘPNE NA ZAWORACH TERMOSTATYCZNYCH.  
NALEŻY ODCZYTAĆ ZAPOTRZĘBOWANIE Ciepła z BILANSU DLA DANEGO POMIESZCZENIA  
USTAWIĆ PRĘŻEŃ NASTAWNY ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO NA WIELKOŚĆ Wg TABELI

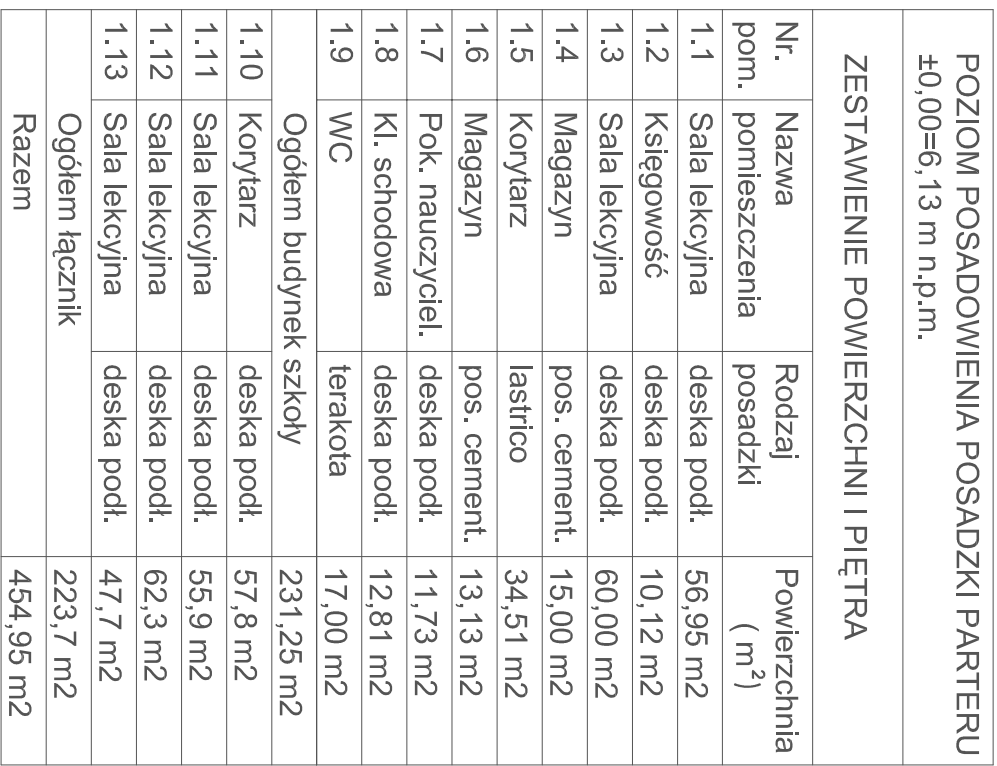

Data:	Skala :	Nr rys. :
12.2008	1:100	3